

PRÜFZEUGNIS

zum Ergebnis von Untersuchungen zur Wasserundurchlässigkeit
an einem Fugendichtband

Geprüfter Materialtyp: **OTTOFLEX-DICHTBAND (PL I)**
Verwendung innerhalb einer Abdichtungsschicht
unter keramischen Bekleidungen in Eckbereichen
(Wand-Wand, Wand-Boden)

Hersteller / Lieferer: **OTTO CHEMIE**
Hermann Otto GmbH
Krankenhausstraße 14
83413 Fridolfing

Auftraggeber: **OTTO CHEMIE**
Hermann Otto GmbH
Krankenhausstraße 14
83413 Fridolfing

Auftrag vom: 2. Februar 2007

Zeugnisnummer: 67970701.001
(geprüft unter Nr. 83860402.001)

Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das
Untersuchungsinstitut

Prüfgrundlage: **Prüfgrundsätze zur Erteilung eines allgemeinen
bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses für flüssig zu
verarbeitende Abdichtungsstoffe im Verbund mit
Fliesen- und Plattenbelägen**
Abschnitt 3.5.6 (Ausgabe September 2004)
- Aufbringen eines Wasserdrucks von 3,0 bar
über 7 Tage


Prüfergebnis: Kein Sichtbarwerden von Durchfeuchtungen
unterhalb des Abdichtungsstoffes

Bewertung: **Die Anforderungen zur Wasserundurchlässigkeit**
nach oben genannten Prüfgrundsätzen **werden** vom
geprüften Fugen-Dichtband **erfüllt**.

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG e. V.
UNTERSUCHUNGS- UND BERATUNGSINSTITUT
FÜR WAND- UND BODENBELÄGE

Der Geschäftsführer
gez. Dr.-Ing. E. H. Nolting
i.A.


Dipl.-Ing. F. Höltekemeyer

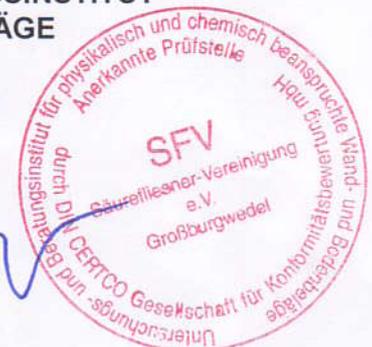

Großburgwedel, 6. Februar 2006
Hö/Pp

Das Untersuchungsergebnis bezieht sich auf das geprüfte Material.
Veröffentlichungen und Vervielfältigungen des Prüfzeugnisses nur in ungekürzter Form gestattet.

Säurefliesner-Vereinigung e.V.

Untersuchungs- und Beratungsanstalt für Wand- und Bodenbeläge

Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel · Telefon (0 51 39) 99 82-0 · Telefax (0 51 39) 99 82-40 · E-Mail: info@saeurefliesner.de

